



现场风管、热电偶保护套的制做安装参考图

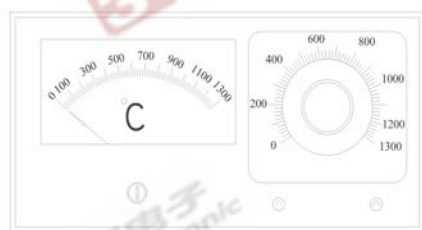

温度指示调节仪

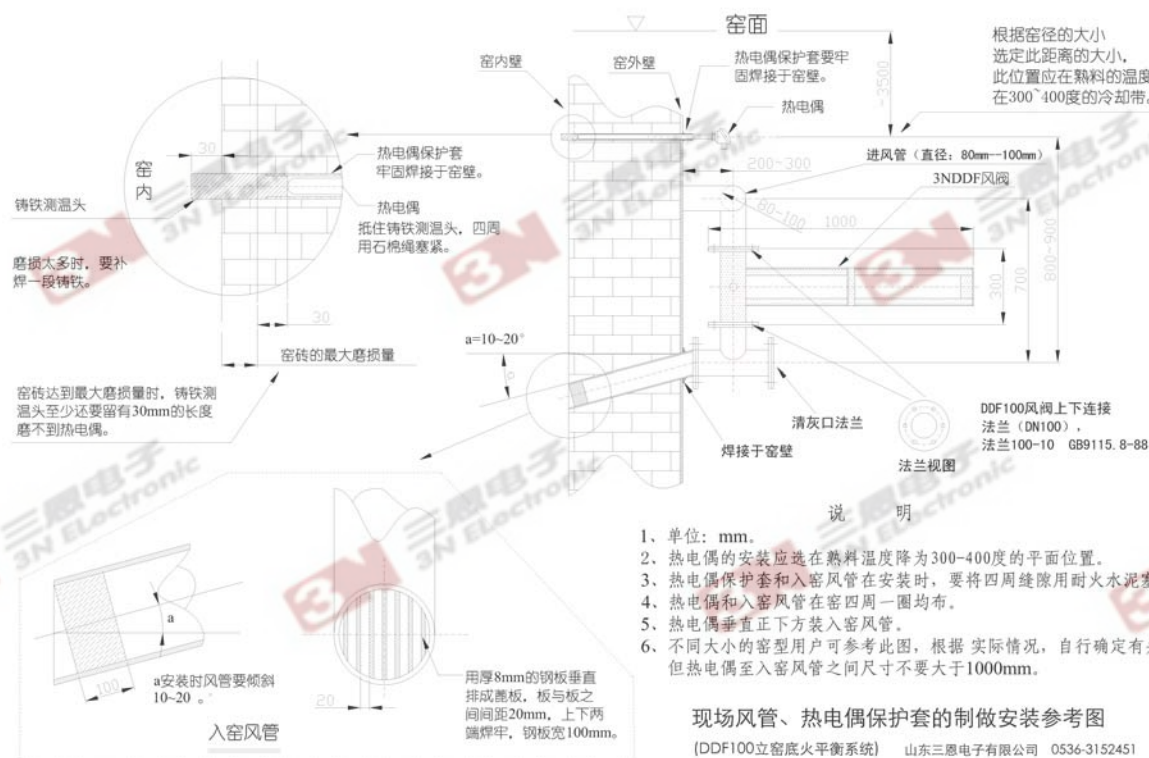

DDF0110风阀控制器



温度仪表、阀控制器接线图

山东三恩电子有限公司 0536--3152451

-

DDF100电磁阀气路安装图

使用CAC3010调压器 山东三恩电子有限公司 0536—3152451

-
- DDF100电磁阀气路安装图
- 使用AFC2000调压器 山东三恩电子有限公司 0536—3152451

DDF100电磁阀气路安装图

使用AFC2000调压器 山东三恩电子有限公司 0536—3152451